



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Vatn og avløp

MESTA AS DK1101 Dalane / DK4602 Hardanger  
Postboks 253


1326 LYSAKER

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Egil Eide	993 56 126	2024/5-190		01.10.2024

## Svar på gravemelding - Påvising av leidningar - 96/1

<b>Ønska oppstart:</b>	<b>Venta avslutta:</b>	<b>Type aktivitet:</b>
07.10.2024	01.11.2024	Mesta skal på oppdrag for VLFK etablere større møtelomme på FV5024 Landavegen.

Kart som viser aktivitetsområdet:

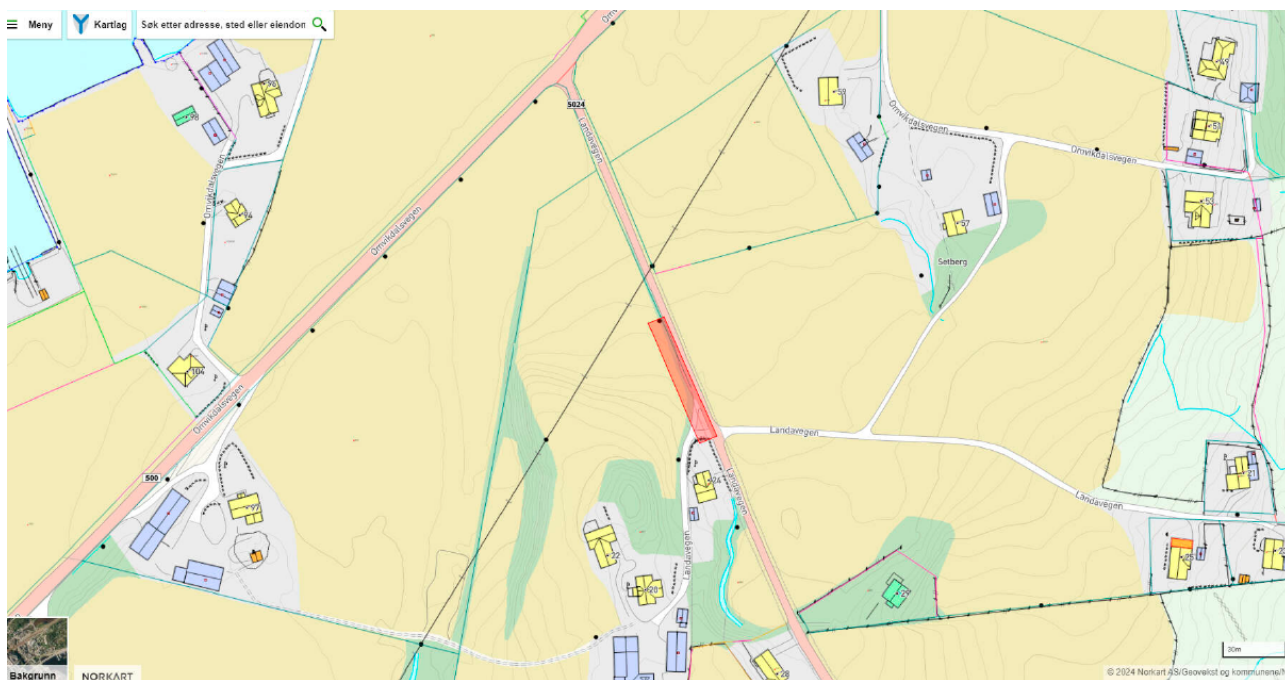

Eg viser til melding frå deg om graveaktivitet. I området det vert vist til har Kvinnherad kommune registrert vass- og avløpsleidningar. Sjå vedlagte kartutsnitt.

**NB** Leidningane er ikkje innmålt, men teikna på antatt plassering. Det kan difor vera avvik frå teikna plassering til kvar leidningane ligg.

**Når det skal gravast nær leidningane skal det vera med mannskap frå kommunen. Ring vår Avdelingsleiar 901 26 768 minimum to virkedagar før graving, for å avtala tidspunkt.** Dersom ein avdekkjer eksisterande røyr under arbeid, kontakt landmålar/GIS-ansvarleg Christina Jacobsen på tlf. 467 46 205 for innmåling.

Vil også gjera merksam på at det kan vera private vass-, spillvass- og overvassleidningar i området som ikkje er registrert hos oss. Skulle dette gravearbeidet avdekka vass-, overvass- eller spillvassleidningar ynskjer me at de kontaktar oss slik at desse vert registrert.

Gjeld gravearbeidet etablering av nye konstruksjonar gjeld VA-norm for Kvinnherad kommune kapittel 4.4: Leidningar skal ikkje liggja nærare hus eller andre konstruksjonar enn 4 mtr. Dersom dette likevel er naudsynt, skal beskriving med teikningar og utrekningar vere godkjent av VA ansvarleg i kommunen før arbeidet vert iverksatt/starta opp. Søknad om dispensasjon frå VA-norma må sendast inn til oss. Ved etablering av nye kablar skal det vera ein minimums avstand på 1 mtr til offentlege leidningar.

**Dersom det skal gravast i kommunal veg/grunn for framføring av kablar og leidningar, må det søkjast særskilt om graveløyve.** Søknadsskjema for dette finn du på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Med helsing  
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide  
*Einingsleiar Vatn og avløp*

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*

Kopi til:  
Mesta v/Vidar Fossheim  
Kvinnherad kommune v/Arill Krossøy – Avdelingsleiar VA