



Drenering fra jorde overfor har utslipp i området her, må ivaretas ved å forlenge drenerør og gi utslipp i infiltrasjonsgrøft

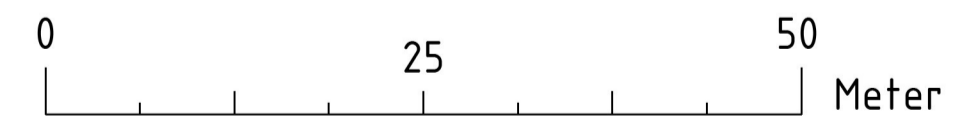

TEGNFORKLARING

VANNLEDNING
 OVERVANNLEDNING
 SPILLVANNLEDNING
 SPILLVANNLEDNING
 DRENSLEDNING

LOD-KUM
 SANDFANG M KUPPELRIST
 SANDFANG M PLANRIST
 OV-KUM, SP-KUM OG V/B-KUM
 BRANNKUM

EKSISTERENDE ANLEGG

UTGÅR

NYTT ANLEGG

MERKNADER

- PVC spillvannledning skal leveres med gjennomfarget rødbrun farge
- PVC overvannledning skal leveres med gjennomfarget sort farge
- PE vannledning skal leveres sort med blå stripe
- Minste dimensjon dremsledning fra vannkum egnet for utspyling og/eller mottak av renseplugg, skal være 150 mm (bet/plast)
- Peileband for vannledning fores inn i kum
- Krav til sanitærreglement skal følges med mindre unntak er gitt

HENVISNINGER

Mulighetsstudie datert: 08.03.2022

A	Endret mulighetsstudie og da VA-traseer	MMR			18.03.2022
Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato
					07.09.2021
Norgeshus Byggefirma Kjell Høyland				Tegnet	MMR
				Kontr.	
				Godkjent	
Stølen Plantegning		Prosjektnummer	20-0831		
Rammeplan		Arkivreferanse	Erstatn. for		
		Målestokk	1:500 m		
		koordinatsystem	UTM32, NN2000		
		Tegning nr.	H01		Rev. A