

NS 1990 STPJ. FLYTENDE RAMME
NS 1992 LOKK

Justeringsringer.
Min 100 mm maks. 300 mm

STYKKELISTE FOR RØRGODS TIL VANNLEDNING I KUM VK3

Pos	Beskrivelse	Fabrikkat	Art. Nr.	Dim	Ant	Anmerking
1	Ventil Kryss m service uttak og kuleventil	Esco	S-2350 el. tilsvarende	150	1	Leveres med brannventilavstikker
2	Krage og løstflens			150/180	2	
3	Kumgjennomføring	Forscheda	F-911 el. tilsvarende		7	
4	Brannventilpakke	Esco	S-0911 el. tilsvarende	100	1	
5	Sluseventil	Esco	S-1140 el. tilsvarende	100	1	Monteres under brannventil
6	Flenserør	Esco	S-9669 el. tilsvarende	100	1	L=200 mm
7	Konsoll for montering av armatur					
8	Blindflens med sentriske gjenger	Esco	S-9660 el. tilsvarende	150	1	med bakkekrane for 40 mm led.
9	Mellomring med tre utftak	Esco	S-1443 el. tilsvarende	150	1	Inkludert bakkekraner
10	Blindflens	Esco	S-9660 el. tilsvarende	150	1	
11	Lufteventil	Esco	S-1410 el. tilsvarende	100	1	Inkludert mellomring og albue


Under brannventilavstikker monteres sluseventil før brannventil monteres på toppen.

Brannventilpakke skal leveres med isolert topp.

Isolering utføres med frostsikringshette i plast type Esco S-0900-3 eller liknende

Avstand fra brannventil til overkant lokk skal være mellom 700 og 900 mm. Dersom avstanden er større enn dette må det monteres flenserør for å løfte brannventilen.

TOPPLATE MED UTSPARINGER TIL
NS 1990, STPJ. FLYTENDE RAMME,
NS 1992, LOKK FOR NEDSTIGNING OG
KAPSELLOKK.

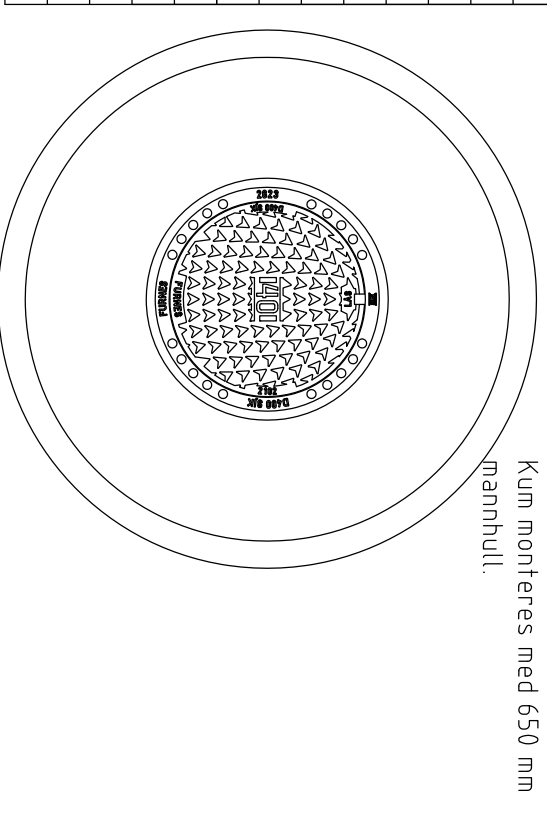

Det skal monteres nøkkelfirkanter på alle ventiltopper. Untatt ventil på brannstender.
Denne leveres med ratt.
Konsoll for montering av armatur for forankring i kum og kummens styrkeklasses skal dimensjoneres etter styrkeklasses 15 tonn og være i tråd med krav i VA-miljøblad nr. 112

rev.	Dato	Beskrivelse	utf.	kont.	godkry.
		Georg Øyerhamn			
		Hyttefelt gnr/bnr 163/1 og 4	Malerlokk	125	
		VA-anlegg	Dato	15.10.15	
		Detaljtegning Vannkum 3	Tegnet av	ABJ	
			Fagkontroll		
			Godkjent av		
			Sak. nr.		
			TEGNAR.	H7	
			REV. NR		

Tegningsutvalgt For kommunal godkjenning

BYGGADMINISTRASJON
Harald Bjørndal a.s

PROSJEKTADMINISTRASJON-INGENIØR-VALTETSINNVÅR-OPPLAND
5400 DRUMMENSEN TLF 86911501 FAX 86911199