

Kvinnherad kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: QQVT2371 Saksnummer: 2022/4486

Foretak

 JOHANSEN RØR AS
Org.nr: 926590588
Ligrendvegen 2
5593 SKÅNEVIK

 **Kontakt**
Jan Ove Johansen


 **Telefon**
91535141


 **Mobil**
91535141

 **Epost**
post@johansen-ror.no

Kontaktperson

 Johansen Jan Ove

 **Telefon**
91535141

 **Telefon**
91535141


 **Epost**
jan.ove@johansen-ror.no

Eiendomsdetaljer


 **Adresse**
INGEN ADRESSE


 **Gårds- og bruksnummer**
81/211

 **Bygningsnummer**
300840763


 **Bolignummer**
-

Tiltakshaver

 HELLESØY VERFT AS
Organisasjonsnummer: 981361318
Løfallstrand 281

 **Epost**
robin@hv.no


 **Telefon**
-


 **Mobil**
95730802


Arbeid utført

 **Type tiltak**
Midlertidig tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**
Brakkerigg

 **Beskrivelse av tiltaket**
Vann og avløp frå brakkerigg

 **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
11.07.2022

Beskrivelse av stikkledninger



Vann

Kobles til ledning av type VL PE100 på 40 mm med tilkoblingstype TRO



Spillvann

Kobles til ledning av type SPP VPE på 40 mm med tilkoblingstype GRR

Utvendig utstyr



Spillvann pumpeledning

COMPONENT ID: bccd53b6611244dab4511b7c4b9964e4, Dimensjon: 40, Har varmetråd: -1, Materiale: PE100, Måledato: , Målemetode XY: 82, Eier: P, Nøyaktighet XY: 0



Spillvannsledning

COMPONENT ID: 50b3f830bbc547f99a0ce35b1a77cc2d, Dimensjon: 160, Materiale: PVC, Måledato: , Målemetode XY: 82, Eier: P




Vannledning

COMPONENT ID: 473afad5e1244263b1cfc98d957ff64d, Dimensjon: 40, Har varmetråd: -1, Materiale: PE100, Måledato: , Målemetode XY: 82, Eier: P, Nøyaktighet XY: 0

Skisse



Generert skisse

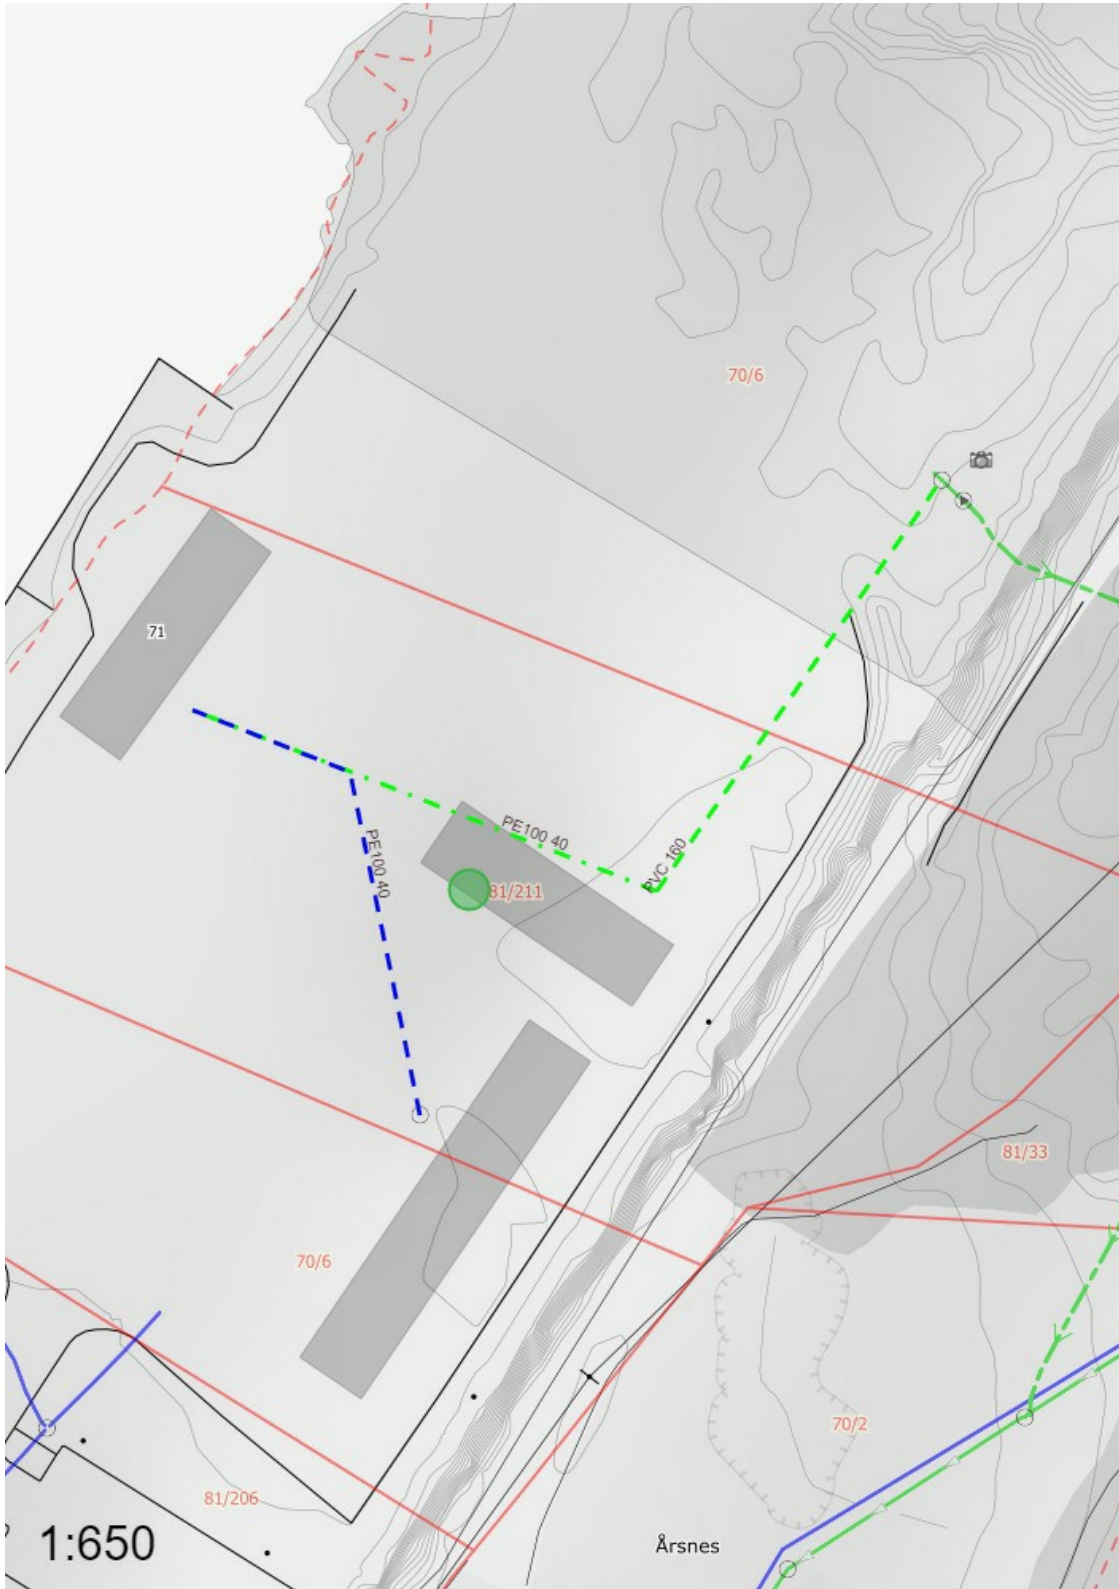

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.



SOSI-fil

Vedlegg til ferdigmelding



Filer (7)

IMG_0001.jpg

pumpeledning i grøft.jpg

Pumpestasjon utforbi brakkerigg.jpg

Påkobling spillvatn til brakkerigg.jpg

Påkobling vatn til brakkerigg.jpg

Vannledning isoterm mot påkoblingspunkt.jpg

Vannledning og spillvannsledning i grøft.jpg



Andre opplysninger

Dimmelsvik har sendt stikningsdata på grøftene

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato vann

12.07.2022



Ferdigstillingsdato spillvann

12.07.2022



Tilleggsopplysninger

-